

PARECER TÉCNICO
E
DILIGÊNCIA

PE 055/2022



Pregão da SES <pregao02@ses.mt.gov.br>

PE 055 2022 SES/MT - DILIGÊNCIA produtos grupo 02, 03 e 04

Pregão da SES <pregao02@ses.mt.gov.br>

16 de agosto de 2022 08:00

Para: genset_solutios@hotmail.com, Léia Fernandes Rocha <gs.licita@outlook.com>

Cc: Superintendência de Obras Reformas e Manutenções <supo@ses.mt.gov.br>, Wesley Jean Nunes da Cunha Bastos <wesleybastos@ses.mt.gov.br>

DILIGÊNCIA**EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2022****SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS****PROCESSO ADMINISTRATIVO (SIGADOC) Nº SES-PRO-2022/24057**

Objeto: “Registro de Preço para Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada na Aquisição de GRUPO MOTOR GERADOR, sob demanda, incluso transporte e Instalação para atender à necessidade da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso em todo seu território”.

Data da sessão: 12/08/2022**Local:** Portal de Compras do Governo Federal – [Compras — Português \(Brasil\) \(www.gov.br\)](https://www.gov.br/compras).**UASG:** 926289

Prezados,

Com base no item 9.5 do edital e subitem 9.5.2, onde orienta quanto às diligências e esclarecimentos:

9.5.2 Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

Desta forma, visando subsidiar a área técnica na análise dos produtos ofertados pela empresa no PE 055/2022, solicitamos o envio de CATÁLOGO/ FOLDER OU FICHA TÉCNICA dos produtos ofertados para os itens do GRUPO 02, 03 e 04 do PE em questão.

Documento que contenham os descritivos dos produtos, modelos dos mesmos a fim de avaliação quanto a sua aceitabilidade, visto que em consulta ao site da empresa não foi possível encontrar tais informações.

Site consultado: <https://www.genset-solutions.com.br/portfolio>.

Prazo para retorno com as informações: 17/08/2022 as 11 hs, tendo em vista que a sessão está agendada para retorno no dia 18.08.2022 as 10 hs.

Atenciosamente,

Ideuzete Maria da Silva
Pregoeira

Pregoeiros Oficiais SES/MT

☎ (65) 3613-5456

✉ pregao@ses.mt.gov.br

📍 CPA, Rua Júlio Domingos de Campos, s/n
CEP: 78049-005 | Cuiabá - MT



Coordenadoria de Aquisições. (65) 3613-5410

Superintendência de Aquisições e Contratos

Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso

Rua Júlio Domingos de Campos - Seo Fiote, S/N (Antiga Rua D, Quadra 12, Lote 02) Bloco 05

Centro Político Administrativo

78049-902, Cuiabá-MT



2-ANEXO-IV--CARTA-PROPOSTA-REAJUSTADA.pdf

703K



Pregão da SES <pregao02@ses.mt.gov.br>

PE 055 2022 SES/MT - DILIGÊNCIA produtos grupo 02, 03 e 04

Léia Fernandes Rocha <gs.licita@outlook.com>

16 de agosto de 2022 21:49

Para: Pregão da SES <pregao02@ses.mt.gov.br>, "genset_solutios@hotmail.com" <genset_solutios@hotmail.com>

Cc: Superintendência de Obras Reformas e Manutenções <supo@ses.mt.gov.br>, Wesley Jean Nunes da Cunha Bastos <wesleybastos@ses.mt.gov.br>

Prezados Senhores

Com nossos cordiais cumprimentos, segue em anexo as folhas de dados, com as informações técnicas para os geradores ofertados, caso necessário mais alguma informação, estamos a disposição.

OBS caso necessario o envio na plataforma do comprasnet, pedimos por gentileza abrir a janela para anexarmos.

Desde ja agradecemos e ficamos no aguardo de vossa análise.

Atenciosamente**Léia Fernandes Rocha****Coordenação Comercial****(19) 3287 5187****(19) 97412 3383**

De: Pregão da SES <pregao02@ses.mt.gov.br>**Enviado:** terça-feira, 16 de agosto de 2022 09:00**Para:** genset_solutios@hotmail.com <genset_solutios@hotmail.com>; Léia Fernandes Rocha <gs.licita@outlook.com>**Cc:** Superintendência de Obras Reformas e Manutenções <supo@ses.mt.gov.br>; Wesley Jean Nunes da Cunha Bastos <wesleybastos@ses.mt.gov.br>**Assunto:** PE 055 2022 SES/MT - DILIGÊNCIA produtos grupo 02, 03 e 04

[Texto das mensagens anteriores oculto]

5 anexos**GS150D6 - Governo MS.pdf**
177K**GS220D6 - Governo MS.pdf**
178K**GS400D6 - Governo MS.pdf**
174K**GS500D6 - Governo MS.pdf**
178K**relatorio topografico GS.pdf**
817K



Folha de Dados de Gerador

Doc. Número: GS150D6

Rev: A

60Hz 150kVA

Data: 12/junho/2014

Modelo	Ref.	GS 150 D6	
01	Part Number	Ref.	GS 150 D6
02	Temperatura Ambiente Máxima	°C	40
03	Potência Mecânica	Hz	60
	- Potência Prime	kW	125
	- Potência Standby	kW	138
03	Potência Elétrica	Hz	60
	- Potência Prime	kW (kVA)	111 (139)
	- Potência Standby	kW (kVA)	122 (153)
04	Alternador Class H IP23 (125°C - 220)	WEG	GTA251A
	Eficiência	kVA	124
		%	175
			89
05	Consumo de Combustível		
	- Standby	l/h	37,4
	- Prime 100%	l/h	33,9
	- Prime 80%	l/h	27,5
	- Prime 50%	l/h	18,3
06	Emissões		
	NOx	g/kWh	8,67
	HC	g/kWh	0,44
	CO	g/kWh	0,53
	PT	g/kWh	1
07	Motor	Fabricante /Modelo	GS GS150
	- Cilindros		6
	- Admissão		Intercooler
	- Controlador Vel.		Eletrônico
	- Tensão		12Vcc
	- Pre-aquecedor	Tensão /Potencia	220V 300W
	- Bateria	Ah	100
10	Carenagem		
	- Comprimento	metros	3,200
	- Largura	metros	0,850
	- Altura	metros	1,650



Folha de Dados de Gerador

Doc. Número: GS150D6

Rev: A

60Hz 150kVA

Data: 12/junho/2014

12

- Ruído	dBa a 1,5m	75
- Tanque de Combustível	L	300
Peso		
- Seco	Kg	1130
- Total	kg	1100
Controle		
- Controlador	Fabricante / Modelo	DSE 6120
- Flutuador de Baterias	Fabricante / Modelo	DSE 9150-00
- Disjuntor	Termomagnético	A 400
- QTA		A 400

13



Folha de Dados de Gerador

Doc. Número: GS220D6

Rev: A

60Hz 220kVA

Data: 12/junho/2014

Modelo	Ref.	GS 220 D6	
01	Part Number	Ref.	GS 220 D6
02	Temperatura Ambiente Máxima	°C	40
03	Potência Mecânica	Hz	60Hz
	- Potência Prime	kW	172,7
	- Potência Standby	kW	190
04	Potência Elétrica	Hz	60Hz
	- Potência Prime	kW (kVA)	160,5 (200)
	- Potência Standby	kW (kVA)	176,5 (220)
05	Alternador Class H IP23 (150°C - 220/220VAC)	kVA	AG10-250SI10AI 230
	Eficiência	%	92,9
06	Consumo de Combustível		
	- Standby	l/h	44,2
	- Prime 100%	l/h	40,1
	- Prime 80%	l/h	32,5
	- Prime 50%	l/h	20,7
07	Emissões		
	NOx	g/kWh	5,4
	HC	g/kWh	0,15
	CO	g/kWh	0,6
	PT	g/kWh	1,5
08	Motor	Fabricante /Modelo	GS GS220
	- Cilindros		6
	- Admissão		Intercooler
	- Controle Velocidade		Eletrônico
	- Tensão		12Vcc
	- Escapamento		Hospitalar
	- Bateria	Ah	100
09	Carenagem		
	- Comprimento	metros	2,700
	- Largura	metros	0,850
	- Altura	metros	1,700
	- Ruído	dBa@1.5m	75



Folha de Dados de Gerador

Doc. Número: GS220D6

Rev: A

60Hz 220kVA

Data: 12/junho/2014

10	- Tanque de Combustível			L	500
	Peso				
	- Seco			Kg	1300
	- Total			kg	1270
11	Controle				
	- Controlador		Fabricante / Modelo	DSE	7320
	- Disjuntor		Termomagnetico	A	1000
	- QTA		Contatores Tripolar	A	1000
	- Flutuador de bateria		Fabricante / Modelo	DSE	9130



Folha de Dados de Gerador

Doc. Número: GS400D6

Rev: A

60Hz 400kVA

Data: 12/junho/2014

Modelo	Ref.	GS 400 D6	
01	Part Number	Ref.	GS 400 D6
02	Temperatura Ambiente Máxima	°C	40
03	Potência Mecânica	Hz	60Hz
	- Potência Prime	kW	293
	- Potência Standby	kW	337
04	Potência Elétrica	Hz	60Hz
	- Potência Prime	kW (kVA)	278 (348)
	- Potência Standby	kW (kVA)	320 (400)
05	Alternador - Class H - IP23 (150°C - 220/127VAC)	Fabricante/Modelo	WEG AG10-250MI10AI
	Eficiencia	kVA	412
		%	94,9
06	Consumo de Combustível		
	- Standby	L/h	89
	- Prime 100%	L/h	75
	- Prime 75%	L/h	55
	- Prime 50%	L/h	36
07	Emissões		Não
08	Motor	Fabricante /Modelo	GS GS400
	- Cilindros		6
	- Admissão		Intercooler
	- Controle de Velocidade		Eletrônico
	- Escapamento		Hospitalar
	- Tensão		24Vcc
09	Carenagem		
	- Comprimento	metros	3,20
	- Largura	metros	1,40
	- Altura	metros	2,10
	- Tanque de Combustível	L	600
10	Peso		
	- Seco	Kg	2704



Folha de Dados de Gerador

Doc. Número: GS400D6

Rev: A

60Hz 400kVA

Data: 12/junho/2014

11	- Total			Kg	2904
	Controle				
14	- USCA	Modelo/Fabricante	DSE	7320	
	- QTA		A	1000	
	- Disjuntor	Termo-magnetico	A	1000	
	- Flutuador de Baterias	Modelo/Fabricante	DSE	9255-00	



Folha de Dados de Gerador

Doc. Número: GS500D6

Rev: A

60Hz 500kVA

Data: 17/abril/2012

Modelo	Ref.	GS 500 D6	
01	Part Number	Ref.	GS 500 D6
02	Temperatura Ambiente Máxima	°C	40
03	Potência Mecânica	Hz	60Hz
	- Potência Prime	kW (CV)	410 (557)
	- Potência Standby	kW (CV)	449 (610)
03	Potência Elétrica	Hz	60Hz
	- Potência Prime	kW (kVA)	345 (431)
	- Potência Standby	kW (kVA)	405 (506)
04	Alternador Class:H IP:23 (163°C - 220/127VAC)	WEG kVA	AG10-250MI20AI 500
	Eficiencia	%	93,8%
05	Consumo de Combustível		
	- Standby	l/h	104
	- Prime 100%	l/h	92,8
	- Prime 75%	l/h	71
	- Prime 50%	l/h	48
06	Emissões		Não
07	Motor	Fabricante /Modelo	GS GS500
	- Cilindros		6
	- Admissão		Intercooler
	- Controle de Velocidade		Eletrônico
	- Tensão		24Vcc
	- Silencioso		Hospitalar
	- Aquecedor	V/W	220/300
08	Carenagem		
	- Comprimento	metros	3,500
	- Largura	metros	1,400
	- Altura	metros	2,000
	- Tanque de Combustível	Polietileno L	250
09	Peso		
	- Seco	Kg	2800
	- Total	kg	3000



Folha de Dados de Gerador

Doc. Número: GS500D6

Rev: A

60Hz 500kVA

Data: 17/abril/2012

10

Controle			
- Controlador	Marca/Modelo	DSE	7320
- Flutuador de Baterias	Marca / Modelo	DSE	9205-00
- Disjuntor	Ajustavel/Motorizado	A	1600
- QTA		A	1600



Genset Solutions LTDA

INSTALAÇÕES

Topografia – Conhecimento do local

1.ENTRADA



a.entrada pedestres

b.entrada veículos



Genset Solutions LTDA



area comum entre as empresas

2-GALPÕES E PÁTIO – ÁREA OPERACIONAL GENSET SOLUTIONS



3-SOLDAGEM



4-BANCA DE MONTAGEM E FERRAMENTARIA



Genset Solutions LTDA



5-ÁREA DE ESTOQUE E MONTAGEM



GRUPO MOTO GERADOR 500 KVA

Rua Giovanni Baptista Raffo, 120 – Galpão B - 08653-005 Suzano – SP
Fone: (11) 3535-5198
CNPJ 07.346.027/0001-60 - Inscrição Estadual: 672.194.720.119
E-mail: genset_solutions@hotmail.com



Genset Solutions LTDA

6. AREA DE TESTES



7- EMBALAGEM E EXPEDIÇÃO



GRUPO MOTO GERADORT 500 KVA



GRUPO MOTO GERADOTR 750 KVA



GRUPO MOTO GERADOTR 750 KVA



Genset Solutions LTDA



GRUPO GERADORES ABERTOS



GRUPOS GERADORES DIVERSAS POTENCIAS



GRUPO GERADOR MONTADO EM CARRETA RODOVIARIA

Rua Giovanni Baptista Raffo, 120 – Galpão B - 08653-005 Suzano – SP
Fone: (11) 3535-5198
CNPJ 07.346.027/0001-60 - Inscrição Estadual: 672.194.720.119
E-mail: genset_solutions@hotmail.com



Genset Solutions LTDA

8- DISTRIBUIÇÃO -ENTREGAS, ALOCAÇÃO, COMISSIONAMNTO CLIENTES



Rua Giovanni Baptista Raffo, 120 – Galpão B - 08653-005 Suzano – SP
Fone: (11) 3535-5198
CNPJ 07.346.027/0001-60 - Inscrição Estadual: 672.194.720.119
E-mail: genset_solutions@hotmail.com



Genset Solutions LTDA



7. EQUIPE TÉCNICA

MAURÍCIO MONTE – RESPONSÁVEL LEGAL – SÓCIO - ENGENHEIRO MECANICO NÚMERO DO REGISTRO (CREASP): 5061915844

FABIO SOTANO CAMILO - RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ENGENHEIRO ELETRICISTA

Número do Registro (CREASP): 5061343669

SIDNEI MARTINET CARDOSO DE OLIVEIRA JUNIOR – ENGENHEIRO ELETRICISTA – RESPONSABILIDADE TÉCNICA - NÚMERO DO REGISTRO (CREASP): 5069693850

Kelly Sena Almeida Vidichosqui – ENGENHEIRA CIVIL - CREA-SP sob nº 5070056319

Rua Giovanni Baptista Raffo, 120 – Galpão B - 08653-005 Suzano – SP

Fone: (11) 3535-5198

CNPJ 07.346.027/0001-60 - Inscrição Estadual: 672.194.720.119

E-mail: genset_solutions@hotmail.com



Governo do Estado de Mato Grosso
SES – Secretaria de Estado de Saúde
Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças
Superintendência de Obras, Reforma e Manutenções

ANÁLISE TÉCNICA AO CERTAME – CAPACITAÇÃO TÉCNICA.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2022/SES-MT.
PROCESSO ADMINISTRATIVO (SIGADOC) Nº SES-PRO-2022/24057.

PARECER TÉCNICO Nº 036/2022/SUPO/GBSAAF/SES-MT

Prezados,

Trata-se da emissão de parecer técnico, contendo análise dos documentos de habilitação apresentado na licitação acima mencionado, no qual dispõe o presente sobre o julgamento das licitantes **GENSET SOLUTIONS INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE GRUPOS MOTO-GER**, sob o CNPJ nº 07.346.027/0001-80.

1. DOS CRITÉRIOS DE HABILITAÇÃO TÉCNICA:

2.

A Qualificação técnica tem a finalidade de aferir a aptidão técnica do licitante conferindo segurança à Administração Pública de que o mesmo possui pleno conhecimento técnico para a execução do contrato, caso se sagre vencedor do certame.

Neste sentido, esta Superintendência de Obras, Reformas e Manutenções vem avaliar a qualificação técnica dos licitantes, pretende aferir se eles dispõem dos conhecimentos, da experiência e do aparato operacional suficiente para satisfazer o contrato administrativo.

Dos documentos arrolados taxativamente pela Lei de Licitações para cobrar dos licitantes para fins de qualificação técnica, existem os atestados de capacidade técnica que estão estipulados no artigo 30, II e § 1º, I, da Lei n. 8.666.

Dessa forma, os atestados de capacidade têm a finalidade de comprovar para a Administração Pública, por intermédio de um documento subscrito por terceiro alheio à disputa licitatória, de que o licitante já executou o objeto licitado em outra oportunidade e a referida execução foi a contento, o que gerará confiança e segurança



Governo do Estado de Mato Grosso
SES – Secretaria de Estado de Saúde
Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças
Superintendência de Obras, Reforma e Manutenções

à Administração licitadora de o aludido licitante possuir expertise técnica, conforme solicitado neste certame, transcritas abaixo:

11.13 Qualificação Técnica:

1.13.1.1 Apresentar atestado (s)de capacidade técnica, pertinente e compatível (is) com o objeto deste Termo (Aquisição e Instalação de Grupo Gerador), podendo o(s) mesmo(s) ser(em) emitido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, caso o(s) atestado(s) seja(m) emitido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito privado deverá(ão) preferencialmente ser(em) apresentado(s) com firma reconhecida em cartório.

3. ANÁLISE DOS DOCUMENTOS TÉCNICO

Para fins de qualificação técnico, o edital exige no subitem 11.13, a comprovação por meio da apresentação dos documentos citados. Portanto, a empresa **GENSET SOLUTIONS INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE GRUPOS MOTO-GER** **COMPROVA** os requisitos estabelecidos em edital, atendendo a Capacidade Técnica.

4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO

Devido a peculiaridade do equipamento, se faz necessário análise da proposta de preço, quanto ao equipamento ofertado, de modo que a empresa apresentou ficha técnica, onde a proposta se torna **VALIDA**, atendendo os requisitos estabelecidos em edital

5. CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto acima, este Parecer eminentemente técnico, emitido pela equipe Técnica da Superintendência de Obras, Reformas e Manutenções, tem a finalidade de assessorar está pregoeira em sua tomada de decisão, sendo que a empresa **GENSET SOLUTIONS INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE GRUPOS MOTO-GER**, participante do certame licitatório, comprovou as exigências presente no edital, no que

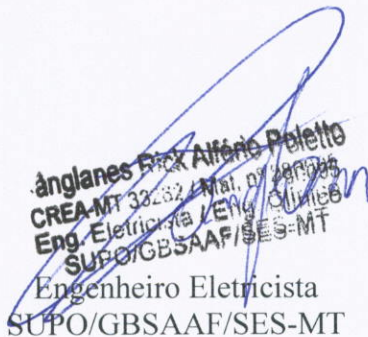


Governo do Estado de Mato Grosso
SES – Secretaria de Estado de Saúde
Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças
Superintendência de Obras, Reforma e Manutenções

compete a área técnica, sendo considerada **HABILITADA**, com sua proposta de preço **VALIDA**.

Respeitosamente,

Cuiabá, 15 de agosto de 2022.


Anglany Rick Affonso Poletto
CREA-MT 32282/Mat. nº 289035
Eng. Eletricista / Eng. Civil
SUPO/GBSAAF/SES-MT
Engenheiro Eletricista
SUPO/GBSAAF/SES-MT

De Acordo:


Lucas Francisco Melo Barbosa
Superintendente de Obras,
Reformas e Manutenções
SUPO/GBSAAF/SES-MT
Superintendente de Obras, Reformas e Manutenções
SUPO/GBSAAF/SES-MT